




COSIFLOR
Fallstricks



BLÖCKER

Anschluss und Programmierung von PLE - Anlagen

Abbildung 2:
Arbeitsschritte 15 - 16

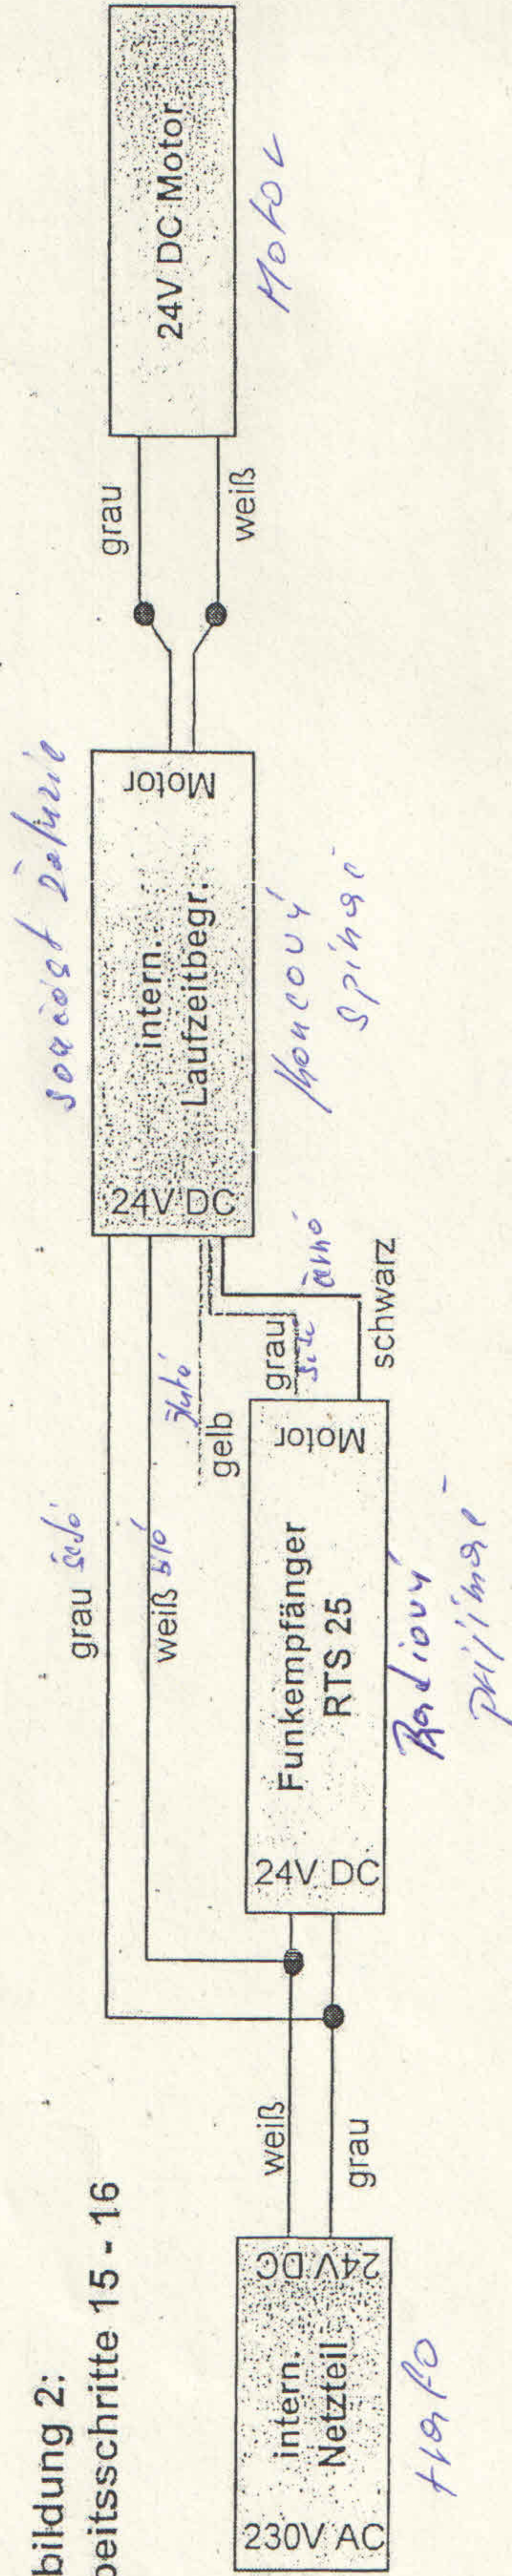




COSIFLOR®
Faltstores

Plafond-Anlagen

Einzelsteuerung über potentialfreien Schalter

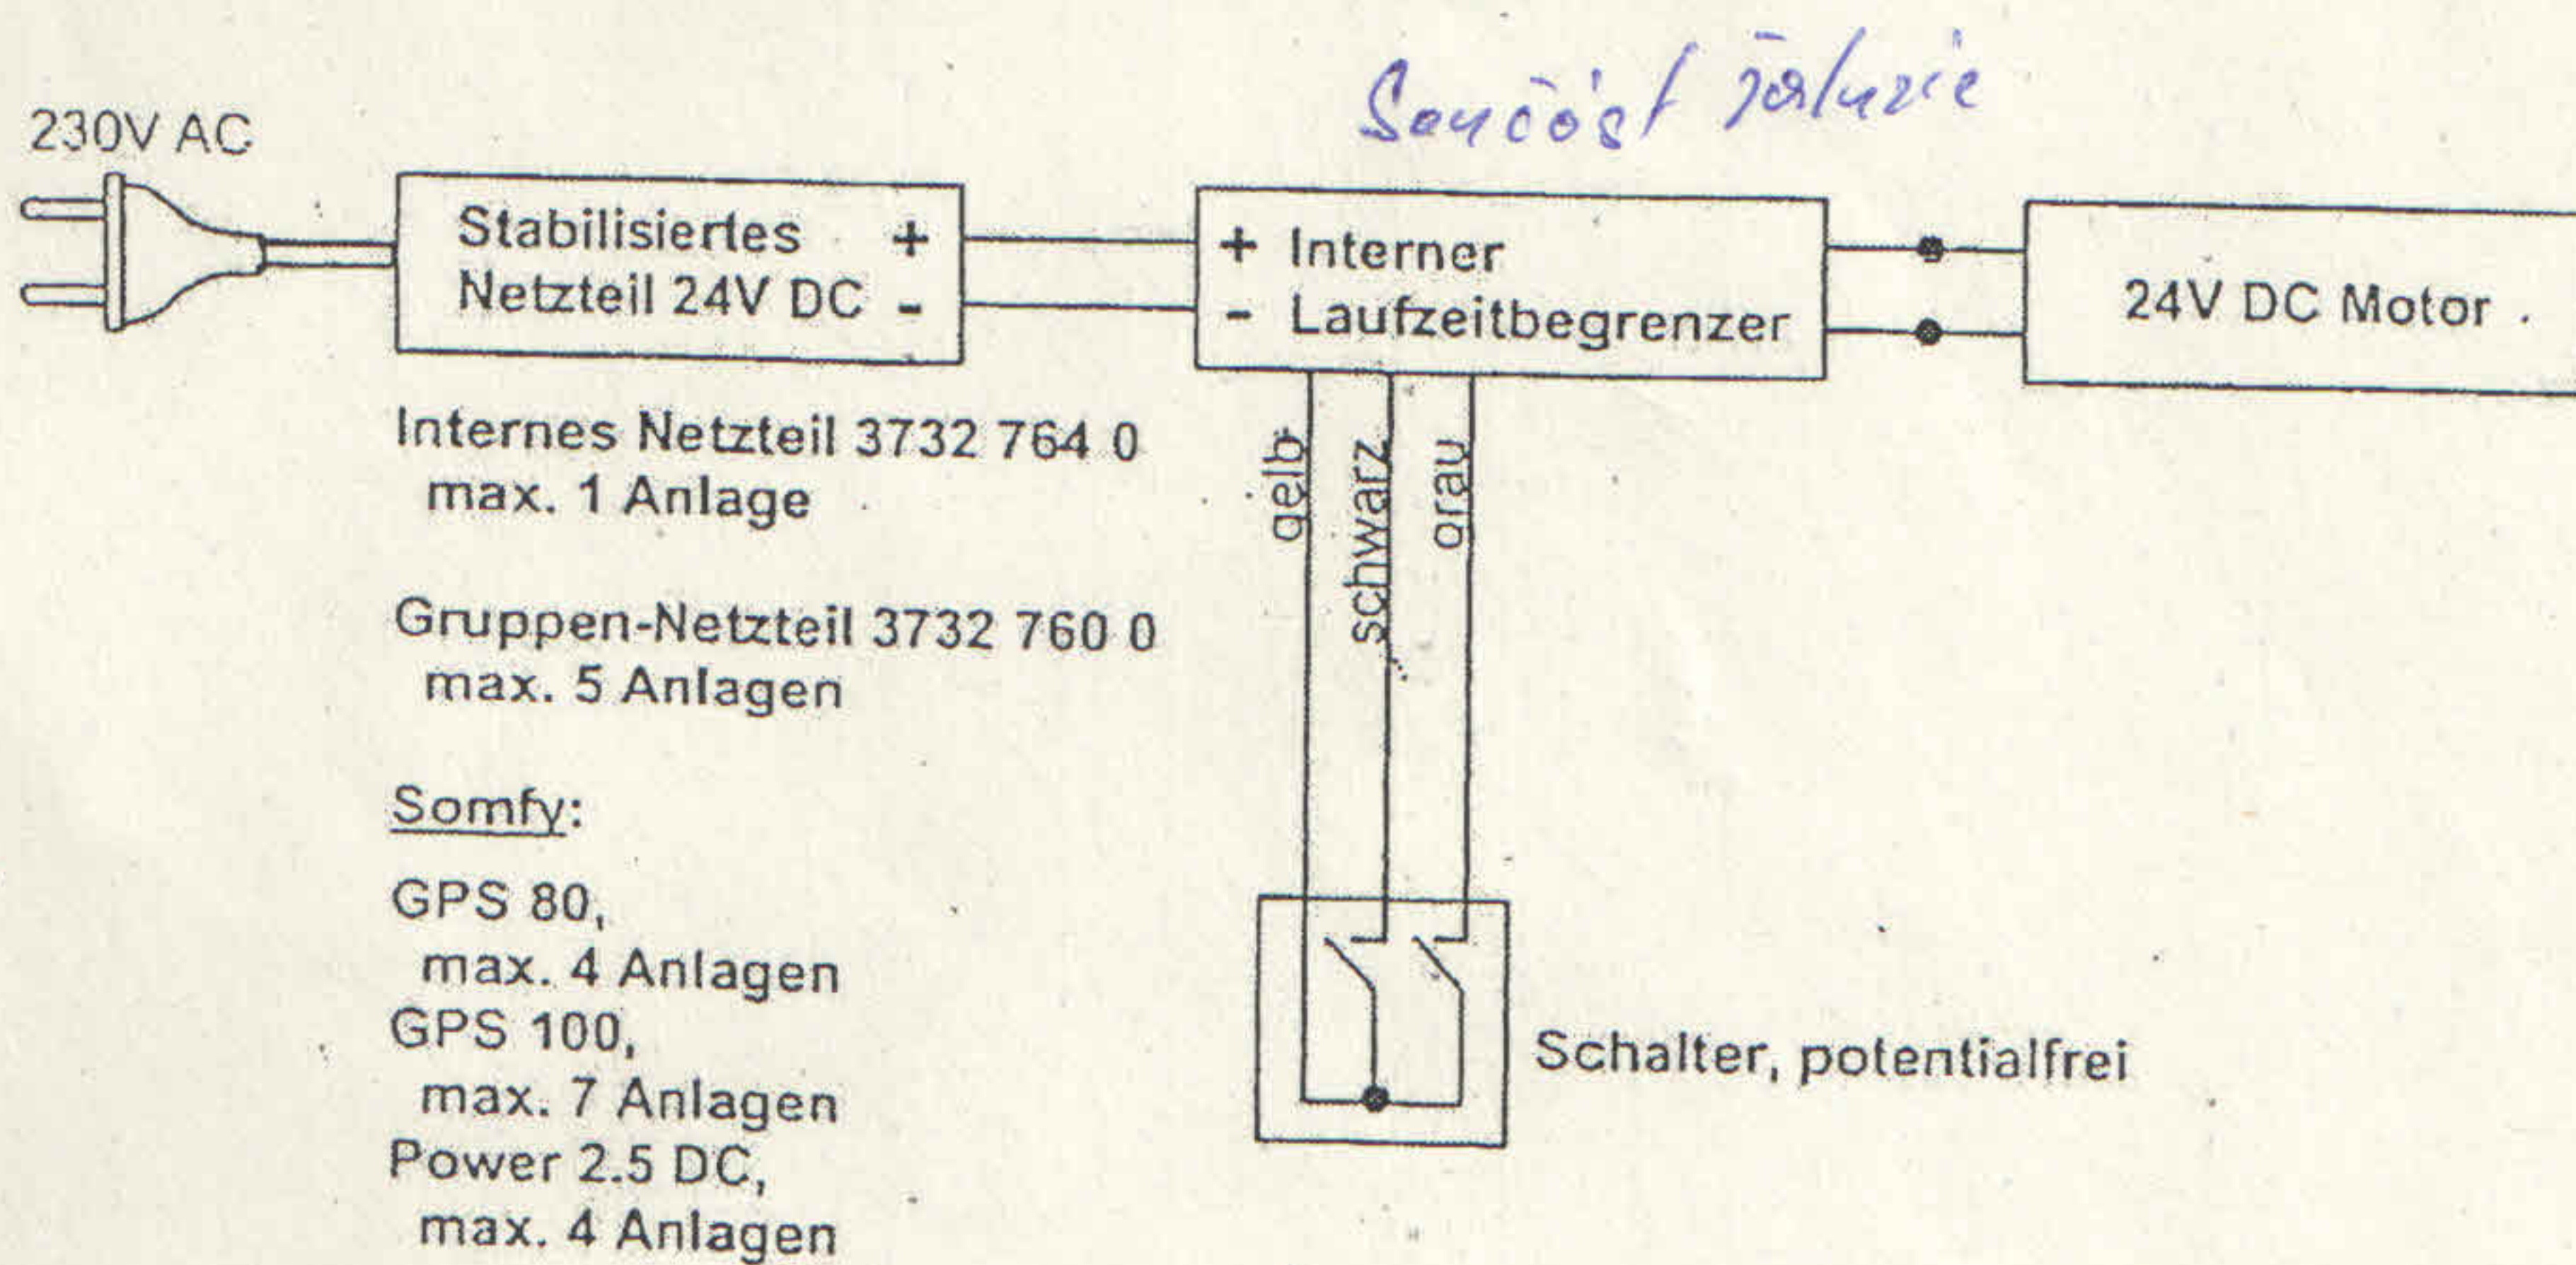

Einzelsteuerung über Funkempfänger

